


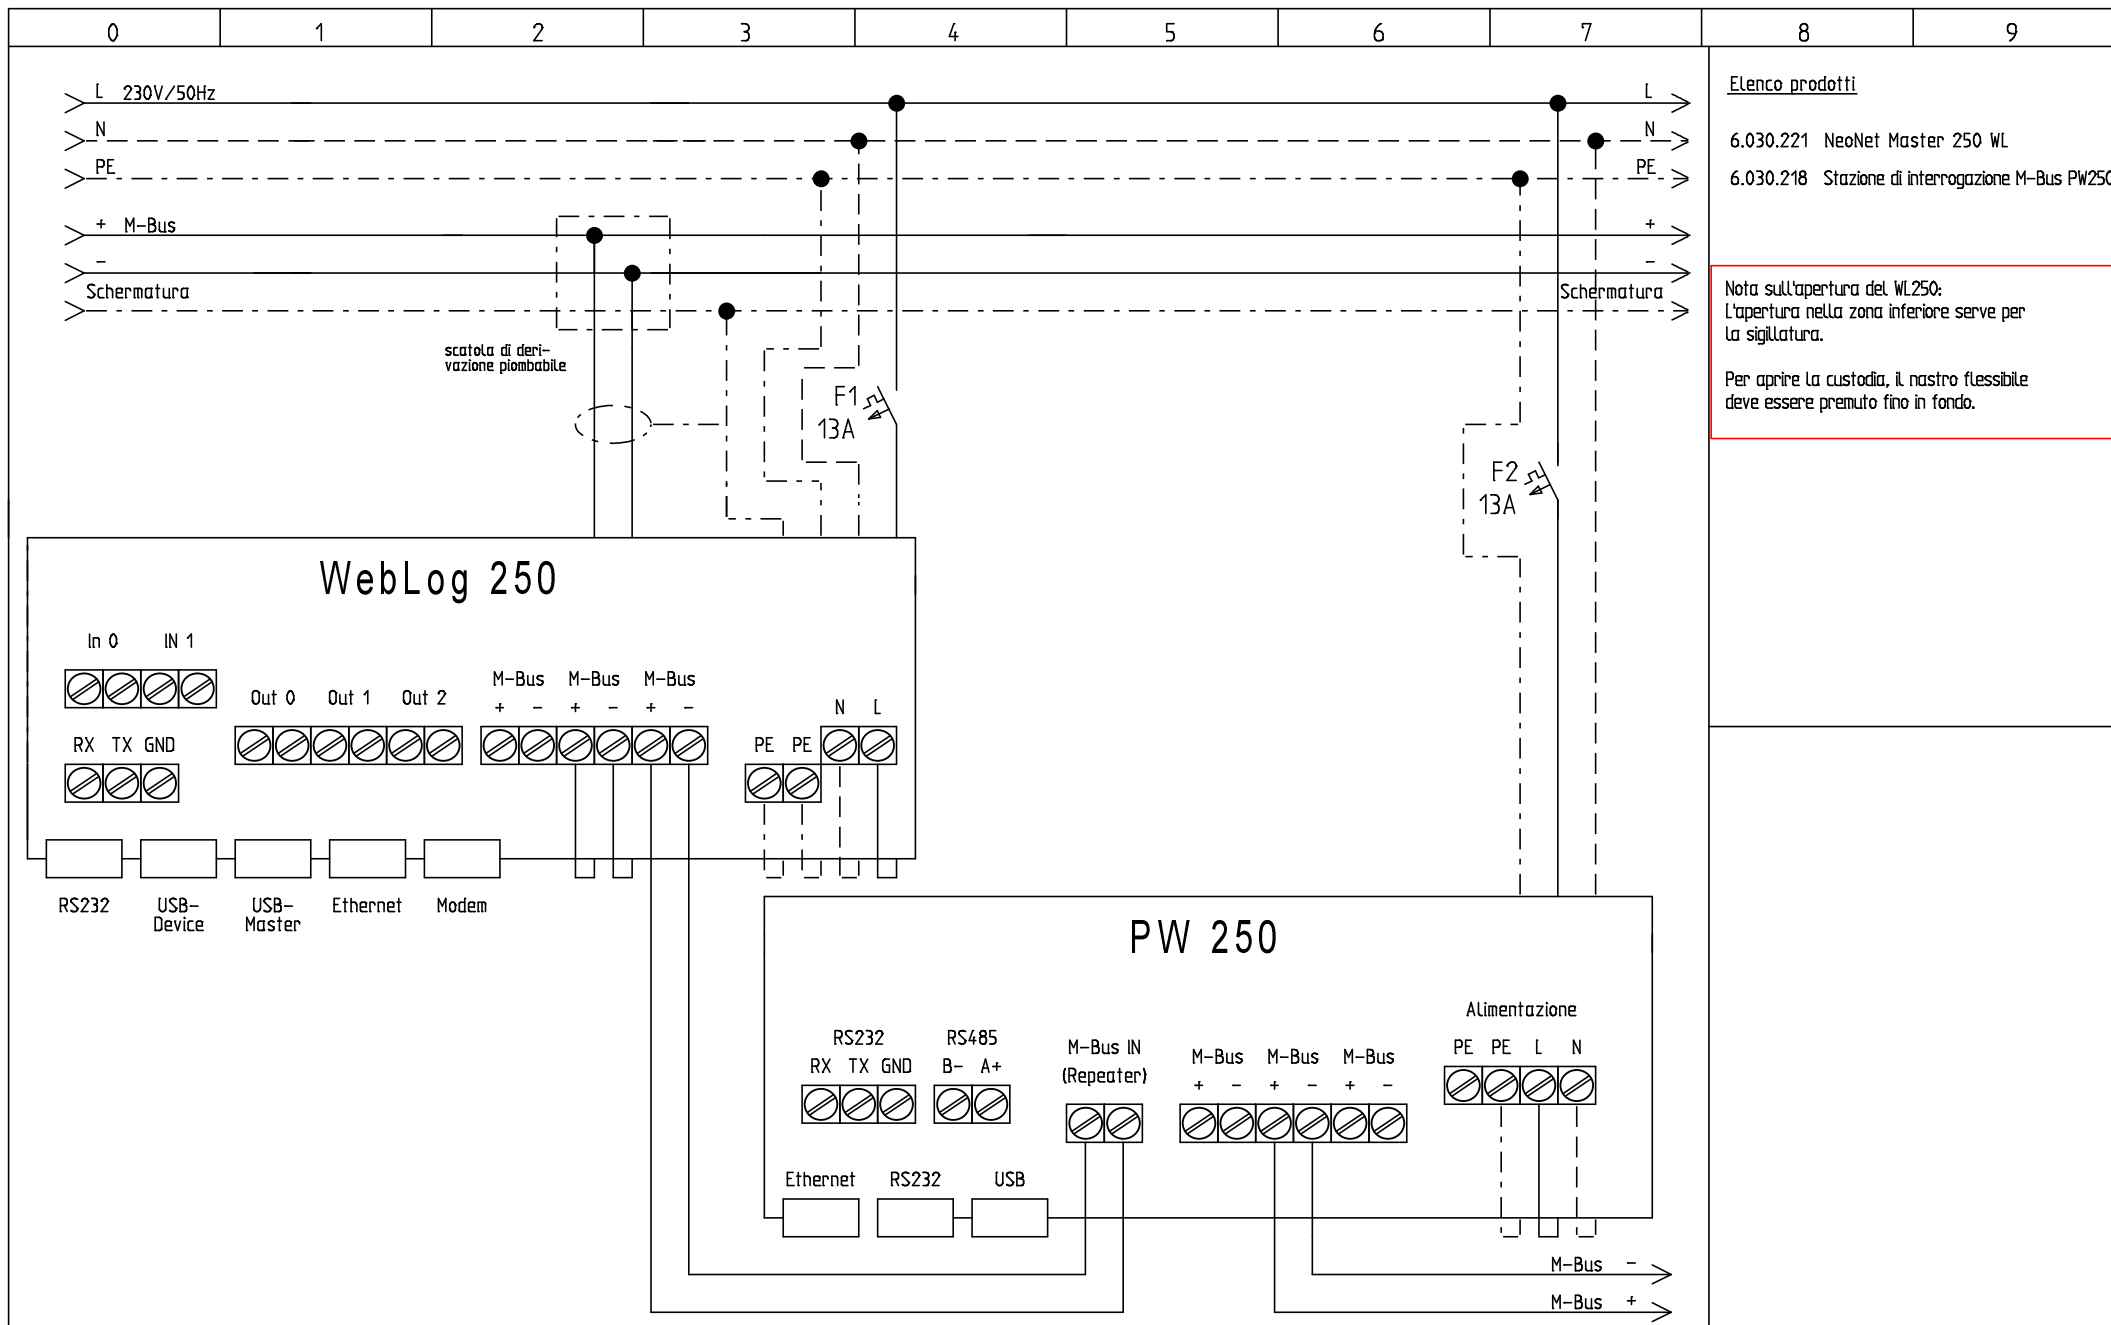

Elenco prodotti

- 6.030.221 NeoNet Master 250 WL
- 6.030.218 Stazione di interrogazione M-Bus PW250

Nota sull'apertura del WL250:
L'apertura nella zona inferiore serve per la sigillatura.

Per aprire la custodia, il nastro flessibile deve essere premuto fino in fondo.

Indice / Revisione	Data	Nome	Azienda	Descrizione	Realizzatore:	Data:
			NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	NeoNet Master 250 WL / PW 250	HIA	31.01.2019
					Numero disegno:	A
					Z4-190131A02-I	