



Collegamento dell'antenna

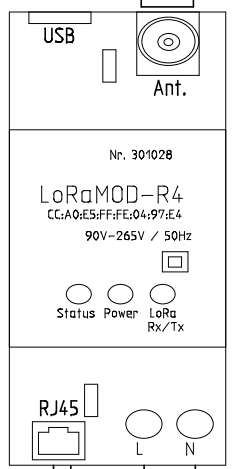

Al NeoIoT Modbus Bridge-R4 possono essere collegati al massimo 8 contatori elettrici Non importa se 8 DVH4013, 8 MDVH4006 o in combinazione.

Tenere presente la polarità
A = nero
B = rosso

Osservare la polarità!

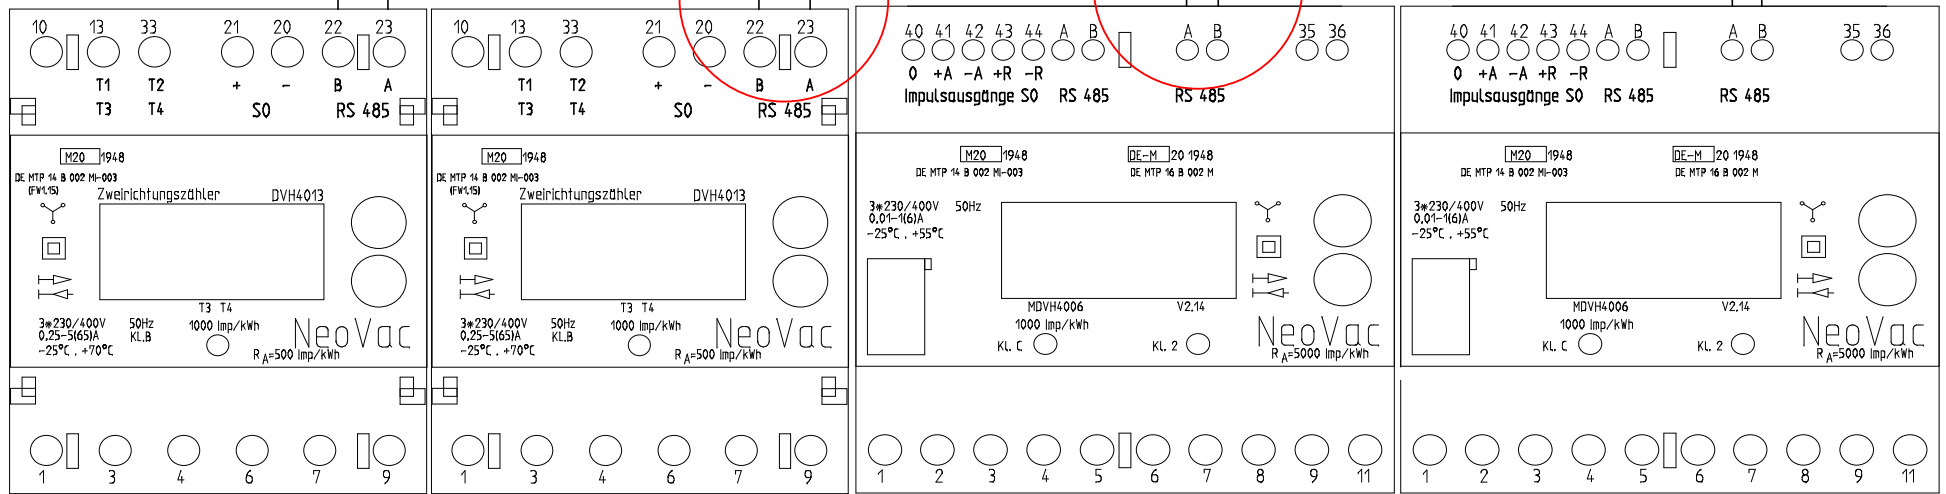

| Indice // Revisione | Datum | Name | Firma/da | Beschreibung | Ersteller: | Datum: |
|---------------------|-------|------|--|---|----------------|------------|
| . | . | . | . | Prinzip Elektrozähler DZG und NeoIoT Modbus Bridge-R4 | gsu | 06.11.2020 |
| | | | | NeoVac | Zeichng.-Nr.: | A |
| | | | NeoVac ATA AG Elchastrasse 1 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch | Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99 | Z4-061120A01-I | |